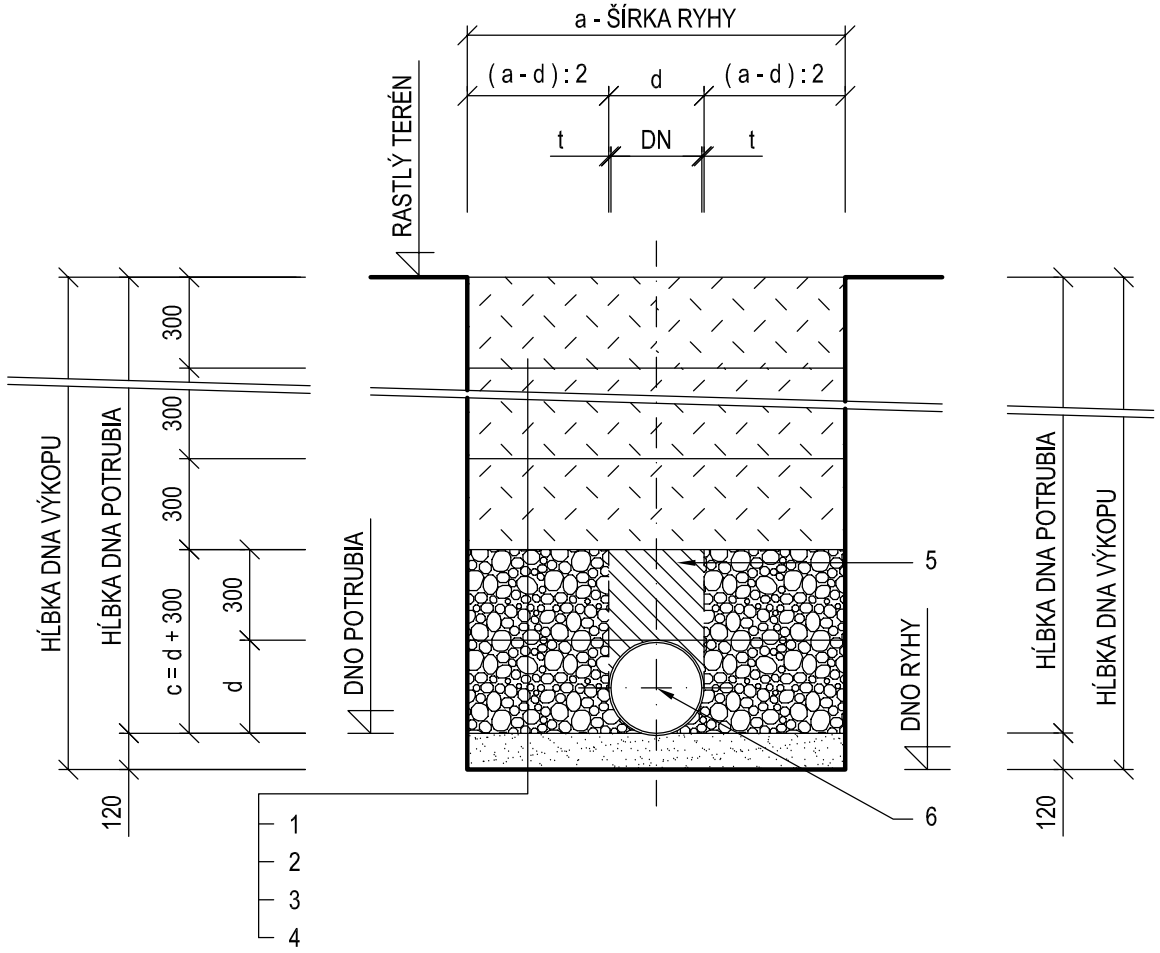


LEGENDA:

1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU, hr. vrstvy 300 mm, MIERA ZHUTNENIA D = 95 %

2 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy 300 mm, MIERA ZHUTNENIA ID = 0,85 (Edef = 80 MPa, PRI SKÚŠKE DYNAMICKOU DOSKOU)

3 - ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM, fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy "b", MIERA ZHUTNENIA ID = 0,85 (Edef = 80 MPa, PRI SKÚŠKE DYNAMICKOU DOSKOU)

4 - LÔŽKO Z PIESKU, hr. vrstvy 120 mm, MIERA ZHUTNENIA ID = 0,85 (Edef = 80 MPa, PRI SKÚŠKE DYNAMICKOU DOSKOU)

5 - NEZHUTNENÝ OBSYP A ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy "(b : 2) + 300 mm"

6 - POTRUBIE PVC (ULOŽIŤ DO TVAROVANÉHO LÔŽKA Z PIESKU)

TABUĽKA ROZMEROV (mm) PRE POTRUBIE PVC - HLADKÉ, SN 8

DN POTRUBIA		150	200	250	300	400
VONKAJŠI PRIEMER POTRUBIA	d	160	200	250	315	400
HRÚBKA STENY POTRUBIA	t	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7
ŠÍRKA RYHY	a	1150	1200	1200	1250	1350

TABUĽKA KUBATÚR (m^3) - PRE ULOŽENIE POTRUBIA BEZ PRÍTOMNOSTI PODZEMNEJ VODY

DN POTRUBIA		150	200	250	300	400
ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM	2	0,30	0,30	0,29	0,28	0,29
ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM	3	0,16	0,20	0,30	0,30	0,35
NEZHUTENÝ OBSYP A ZÁSYP ŠTRKOPIESOM	5	0,06	0,06	0,08	0,11	0,18
LÔŽKO Z PIESKU	4	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16

VEDÚCI ÚLOHY :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	**AKVA** *projekčná kancelária Ing. Ľubomír Kučera MURÁNIHO 26 949 11 NITRA*	
ING. ĽUBOMÍR KUČERA	ING. ĽUBOMÍR KUČERA	ING. ĽUBOMÍR KUČERA		
OBSTARÁVATEĽ : OBEC NOVÉ SADY				
STAVBA : ÚPRAVŇA VODY NOVÉ SADY, ČASŤ SILA			STUPEŇ	DSP
			ZÁK. Č.	
			DÁTUM :	09/2017
			FORMÁT :	2 A4
OBJEKT: "SO-02 USADZOVACIA NÁDRŽ, typ IMHOFF "			MIERKA :	1 : 25
OBSAH : VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC V RASTLOM TERÉNE			PROFESIA : VOD. HOSP.	Č. VÝKRESU : 9